



Sprawozdanie z badań

PN-EN ISO/IEC 17025

Wydanie: 09
Data: 02.02.2021

Strona 1/2

F-03/POL-14A



AB 1248



Egzemplarz nr 1/2

Sprawozdanie z badań nr 74/21 z dnia 05.03.2021r


Nr protokołu pobrania / data 74/21 74/21 / 04.03.2021r	Rodzaj próbek: woda do spożycia Próbka jednorazowa, stan próbki prawidłowy
Data zlecenia: 04.01.2021r	Zlecenie nr: 11/21
Data pobrania: 04.03.2021r	Data przyjęcia do badań: 04.03.2021r
Data rozpoczęcia badań: 04.03.2021r	Data zakończenia badań: 04.03.2021r
Adres Klienta: PUK „USKOM” sp. z o.o. ul. Elektryczna 9 67-120 Kozuchów	
Miejsce pobrania: Kozuchów ul. Górska 3a	
Procedury pobrania: PN-ISO 5667-5:2017 10 A	

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz wyniki badań nieakredytowanych. Metody akredytowane zostały oznaczone literą A.
Nr certyfikatu akredytacji: AB 1248

Wyniki badań :

Lp.	Nazwa parametru	J/m	Wynik	Wartość normalizowana ¹	Metoda badawcza	UWAGI
1	Amonowy jon	mg/l	< 0,1	0,50	PB-05, wyd.04 z dn. 19.09.2012	A
2	Azotany	mg/l	6,126 ± 0,833 [*]	50	PN-82/C 04576 08	A
3	Azotyny	mg/l	< 0,013	0,50	PN-EN 26777:1999	A
4	Barwa ⁴	mg Pt/l	5 ± 1 [*]	Akredytacja przez komparację z wzorcowymi próbkami	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	A
5	Chlorki	mg/l	56,69 ± 4,42 [*]	250	PN-ISO 9297:1994	A
6	Mangan	µg/l	< 10	50	PN-92/C 04590 03	A
7	Mętność ³	NTU ^{***}	< 0,2	Akredytacja przez komparację z wzorcowymi próbkami	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	A
8	Odczyn (stężenie jonów wodoru)	pH	7,4 ± 0,1 [*]	6,5 ± 9,5	PN-EN ISO 10523:2012	A Temp. próbki 20,3°C
9	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C ²	µS/cm	856 ± 17 [*]	2500	PN-EN 27888:1999	A Temp. próbki 19,6°C
10	Siarczany	mg/l	130 ± 28 [*]	250	PB-03, wyd. 03 z dn. 29.07.2010	A
11	Żelazo ogólne	µg/l	< 20	200	PN-ISO 6332:2001+A1:2016-06	A

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10, 67-400 WschowaLABORATORIUM ZAKŁADOWE
ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa

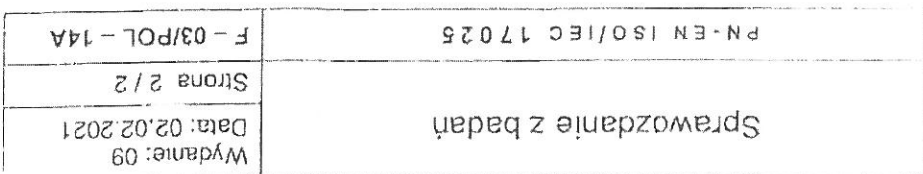

רמת

- Temperatura w 100°C i podciężek 3,8 g.

Prokhorova, Jaroslav Blandzi

Centrifikal nr/ z dnia 1104 z dn 15 01 2008

Zatwierdzenie parametrów i metod badawczych przez PPIŚ w Nowej Soli - decyzja 7 ONS HK-1/Ga/2021 z dnia 25.01.2021

Data sporządzenia sprawozdania 05.03.2021

informacja o przydatności wyniku badania

– Badania wykonane metodą inną niż określona w przepisach prawa (zaznaczone kursywą)

na wyrażenie życzeń i opinii

2) Badania – atolowy i mangan wykonane na podstawie wykonanych przez PKiN norm bez zastrzeżeń (metody potwierdzone przez laboratorium jako równoważne z referencyjnymi)

Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności z obowiązującymi prawami. Klient wyraził zgodę na zastosowanie metody bieżącej.

155WADZENE

W tym celu należy przede wszystkim zrehabilitować samych pracowników, którzy nie są winni, a jedynie ofiarami działań przestępczych. W tym celu należy przede wszystkim zrehabilitować samych pracowników, którzy nie są winni, a jedynie ofiarami działań przestępczych.

Sporządzanie wykonal.

sprawozdanie audytowe

Kierownik d/s technicznych

Kierownik d/s technicznych

научно-исследовательский институт

-komec sprawozdania-

СИГНАЛКА КОМПЛІНА ВСТРОВА СР. з о.о.
ул. Дашыньскаго 10, 67-400 Вешова

LABORATORIUM ZAKLADOWE
ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa